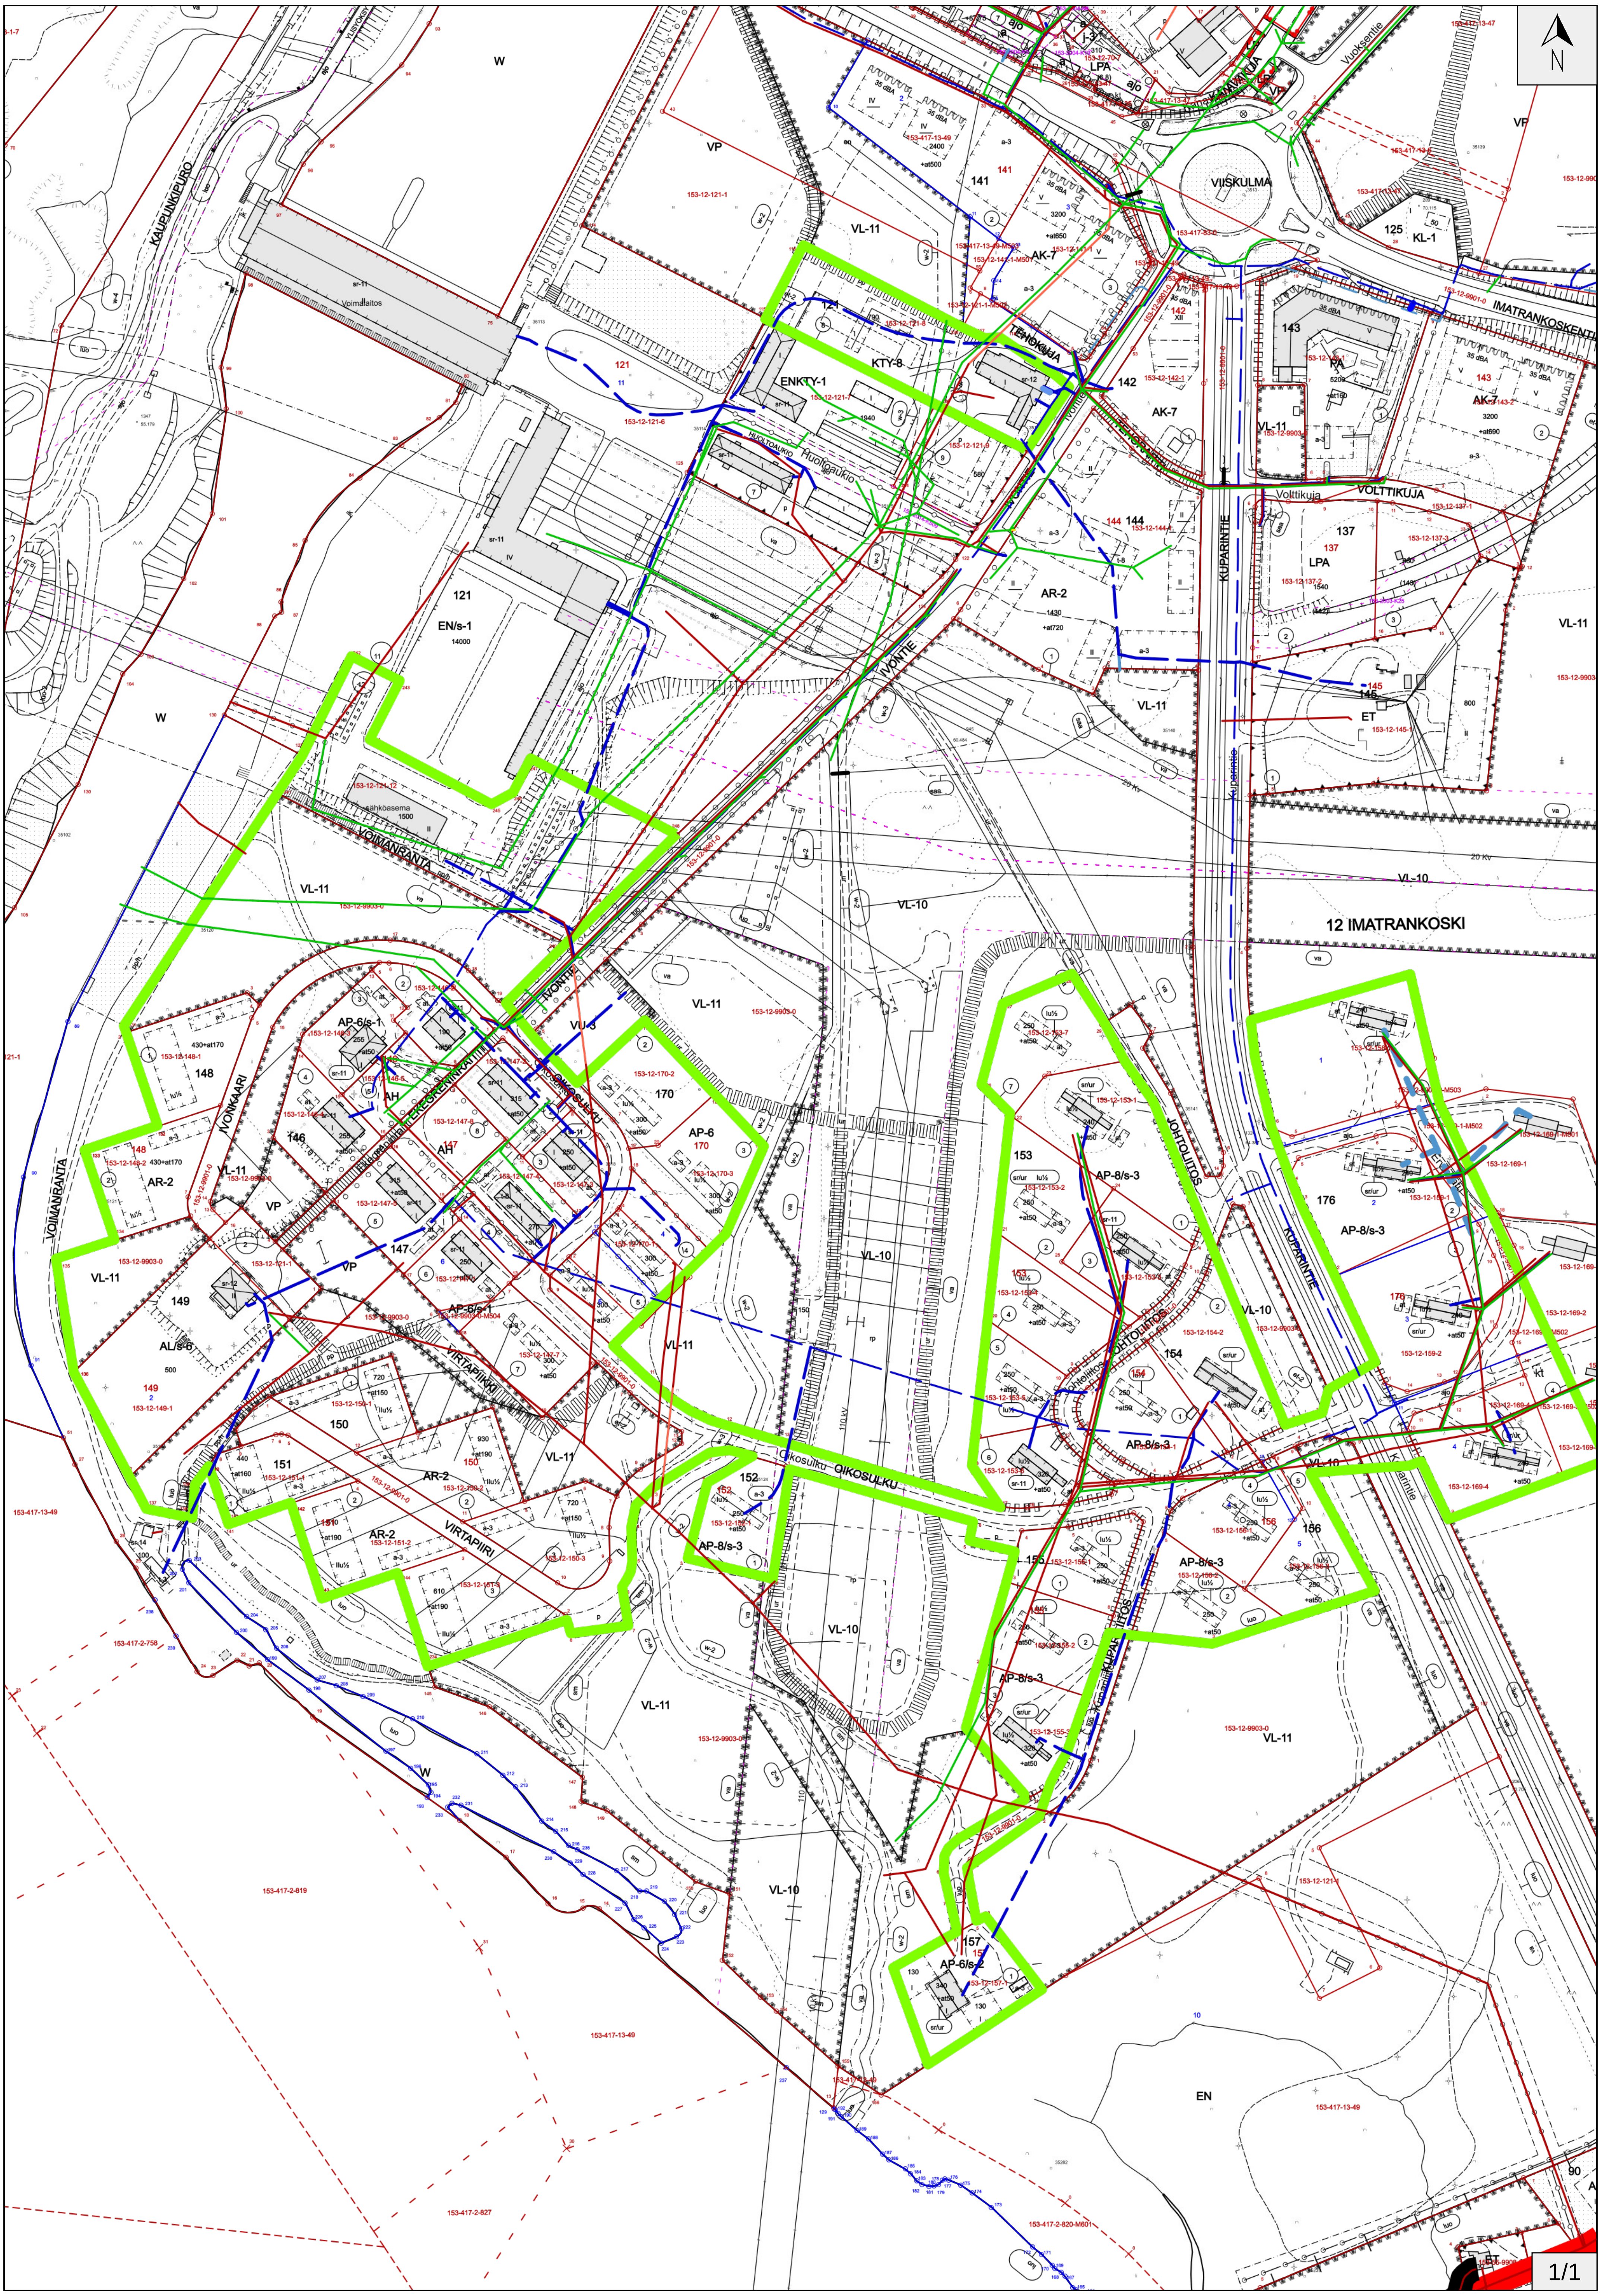
N
W
VP
VL-11
KAUPUNKIPURO
Voimalaitos
sr-11
121
EN/s-1
14000
ENKTY-1
KTY-8
TEHOKUJA
Huoltoaukio
HUOLTOAUKIO
141
AK-7
142
143
PA
5200
+at160
3200
+at690
+at650
144
AR-2
1430
+at720
VIISKULMA
125
KL-1
IMATRANKOSKENTIE
LPA
VOLTTIKUJA
Volttikuja
137
1540
145
ET
800
KUPARINTIE
Kuparintie
IVONTIE
VOIMANRANTA
sähköasema
1500
VL-10
12 IMATRANKOSKI
20 Kv
VU-3
AP-6/s-1
AP-6
170
AH
146
147
148
430+at170
IVONKAARI
EKEGRENINKATU
OIKOSULKU
Oikosulku
149
AL/s-6
500
150
151
152
AR-2
VIRTAPIIRI
VIRTAPIIKKI
AP-8/s-3
153
154
155
156
176
JOHTOLIITOS
Johtoliitos
157
AP-6/s-2
EN
153-417-13-49
153-417-2-819
153-417-2-827
153-417-2-758
153-12-9903-0
153-12-9901-0
153-417-2-820-M601
90
1/1